

Protokol o zkoušce vzorku č. 2018/0710

Zadavatel: Obec Jankov
Na náměstí 14
25703 Jankov

Místo odběru: Nosákov, čp.9,
Klasifikace vzorku: Pitná voda
Odběr provedl: externí zákazník
Datum odběru: 25.06.2018 07:00

Datum příjmu: 25.06.2018 08:46

Členění: voda pitná, veřejné zásobení

Ukončení: 02.07.2018

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit	
* teplota vzorku	°C	8,2	SOP 19			
pach		příjemný	SOP 1		0	
chuť		příjemná	SOP 25		0	
barva	mg/l Pt	2,5	SOP 2	± 10 %	20	
zákal	ZF(n)	1,6	SOP 3	± 5 %	5	
pH		6,4	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5	!
chem. spotř. kysl.	mg/l	1,67	SOP 6	± 5 %	3	
železo	mg/l	0,069	SOP 10	± 5 %	0,2	
amonné ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5	
dusitany	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5	
dusičnany	mg/l	64,0	SOP 30	± 10 %	50	!
konduktivita	mS/m	32,20	SOP 17	± 3 %	125	
chlor volný	mg/l	< 0,050	SOP 16		0,3	
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0	
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0	
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	6	SOP 22	± 20 %	40	
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	24	SOP 22	± 20 %	200	

Stanovené parametry neodpovídají požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb.

Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny * před názvem.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.

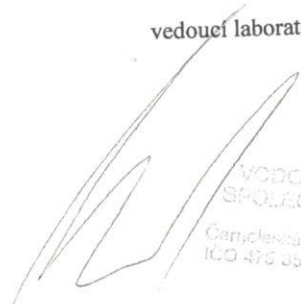
Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Limitní hodnoty převzaté z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 31.07.2018

vedoucí laboratoře : Ing. Syslová


VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 496 05 865 DIČ CZ47565285
- 10 -